


LIEBHERR

4202, с. Радиново, обл. Пловдив, тел.: 032/ 505 310, факс: 032/ 615 364

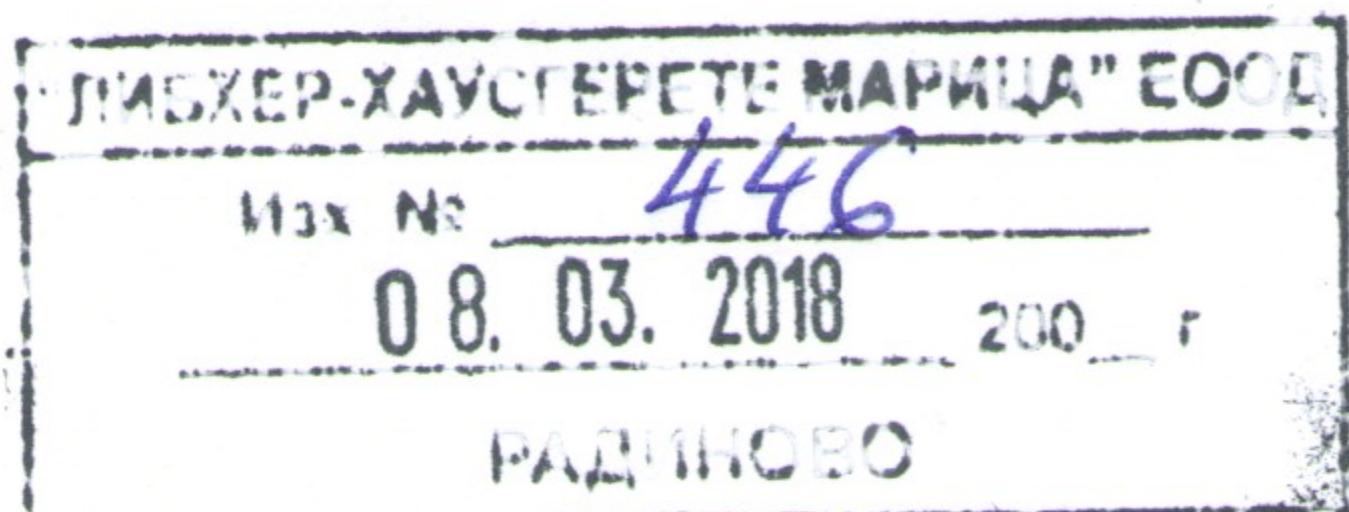

До
КИИП
гр. София 1164
бул. Хр. Смирненски № 1, ет. 4

Копие:
КАБ
гр. София 1784
ул. Михаил Тенев № 6, ет. 6

Относно: Писмо до Главна Дирекция ПБЗН при МВР във връзка с тълкувание по чл. 7, ал. 2 относно изграждане на открити работни площадки в съществуващи големи едноетажни еднопространствени сгради с площ над 10000 m².

Уважаеми Дами и Господа,

Приложено Ви изпращаме копие на писмо до Главна дирекция ПБЗН от името на големи фирми с над 250 души персонал във връзка с тълкувания и промени в чл. 13, ал. 6 от НАРЕДБА № Из-1971 ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, която е в сила от 04.03.2017 г.

Молим за разглеждане и Вашето професионално становище по поставените въпроси.

Приложение: съгласно текста

С уважение:


инж. Йордан Неделчев

р-л отдел БЗР и ООС




д-р Георги Мишев

р-л група, БЗР

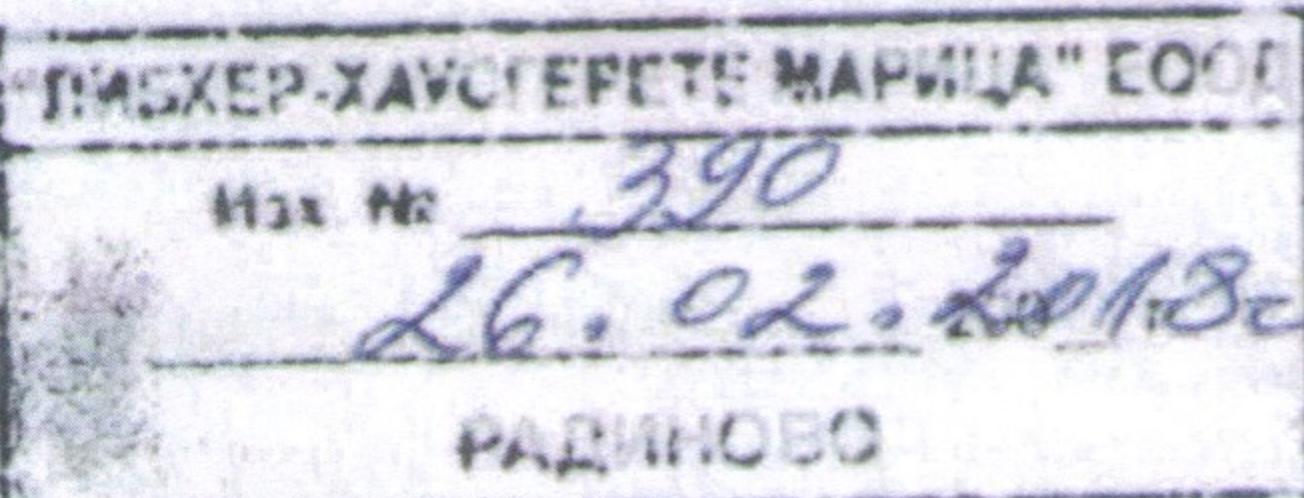

До
Главна Дирекция ПБЗН при МВР
гр. София 1309
ул. Пиротска № 17 А

Относно: Тълкувание по чл. 7, ал. 2 във връзка с изграждане на открити работни площадки в съществуващи големи едноетажни еднопространствени сгради с площ над 10000 m².

Уважаеми Господа,

Обръщаме се към Вас във връзка с новата алинея 6 към чл. 13 от НАРЕДБА № IЗ-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, която е в сила от 04.03.2017 г.:

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4...

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При определяне на максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите в броя на етажите се допуска да не бъдат включвани:

1. тавански етажи, в които са предвидени само технически и складови помещения - за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност;
2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива на сградата, което е с площ до 100 m², но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството, в което е разположено - за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изиска такава инсталация) площта на междинното ниво или полуниво може да бъде увеличена до 200 m², но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството;
3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от застроената площ на сградата - за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.

С новата алинея 6 на чл. 13 от наредбата се създават технически пречки при необходимост от изграждане на открити площаадки (платформи) в големи едноетажни еднопространствени сгради. Необходимостта от допълнителното изграждане на подобни площаадки се обуславя от динамиката в технологиите и производствата, както и във връзка с плановите концепции за развитието на фирмите. При планирането на производства и разширението им от съществено значение е и икономически най-рентабилното използване на вече изградените и застроените площи в сградите. Разбира се ние акцентираме и на най-надеждните активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, както и на най-modерните технологии и добри производствени практики. Тези аспекти са ключови за съществуването и развитието на производствените предприятия.

Вследствие на новата ал. 6 на чл. 13 от наредбата откритите площаадки (платформи) над нивото на пода, биват приравнявани на междинно ниво или полуниво и са подлагани на цитираното ограничение на чл. 13, ал. 6, т. 2 , с което тяхната площ се

ограничава до 200 m² (дори и при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация).

Обръщаме се към Вас, като компетентен орган с молба за тълкуване на цитирания член и съответно адекватността на неговото прилагане при изграждането на открыти площадки над нивото на пода (платформи) и за точно дефиниране/определение на открытияте площадки (платформи), които в практиката по осигуряване на пожарна безопасност в други страни на ЕС (например Германия и Австрия), биват разглеждани и регулирани отделно от междинното ниво и полуниво.

Молим за обратна връзка на адреса за кореспонденция на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, с. Радиново 4202, обл. Пловдив, тел. 032/505 433;
e-mail: LHM_INFO@liebherr.com

С уважение:

Герхард Дивалд
/Управител Производство/
Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД



Елвис Георгиев
/Изпълнителен Директор/
Осрам ЕООД



Васил Меретев
/Управител/
Готмар ЕООД



Костадин Трендафилов
/Директор Производство/
Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Йордан Ламбрев
/Управител/
Амер Спортс България ЕООД

